


ВАЛЬЦЫ РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Е



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ВАЛЬЦЫ РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ****Общие технические условия**

Rubber working mills. General specifications

**ГОСТ
14333—79****Взамен
ГОСТ 14333—73**

ОКП 36 2221

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 мая 1979 г. № 1664 срок введения установлен

с 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на резинообрабатывающие вальцы, предназначенные для приготовления, листования, рафинирования и подогрева резиновых смесей; пластикации и промывки каучука; дробления и размалывания старой резины.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1643—79 и СТ СЭВ 5992—87.

Стандарт устанавливает требования к резинообрабатывающим вальцам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта в страны с умеренным климатом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

••

1.1. Резинообрабатывающие вальцы должны изготавливаться следующих типов:

Др — дробильные;

Пд — подогревательные;

Пр — промывные;

Рз — размалывающие;

Рф — рафинирующие;

См — смесительные;

См—Пд — смесительно-подогревательные;

Лб — лабораторные.

1.2. Вальцы должны изготавливаться в следующих исполнениях:

индивидуальные — все типы с левым или правым расположением привода;

агрегатные — смесительные и подогревательные с длиной рабочей части валков 2100 мм, состоящие из двух или трех валцов, с левым или правым расположением привода;

агрегатные-подогревательные и рафинирующие с длиной рабочей части валков 800 мм, состоящие из двух валцов с приводом, расположенным посередине.



Допускается изготовление валцов с длиной рабочей части валков 200 мм с индивидуальным приводом на каждый валок, и подогревательных валцов с длиной рабочей части валков 320 мм с приводом, расположенным под валками.

1.3. Основные параметры и размеры валцов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Е

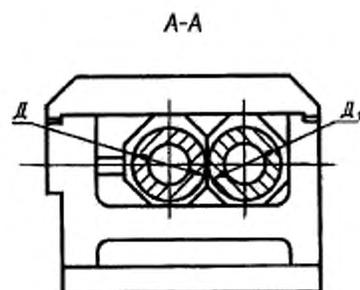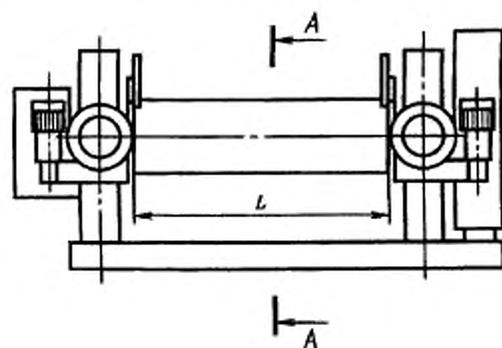

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию валцов.

Таблица 1

Типоразмер валцов	Фрикция	Длина рабочей части валцов, L, мм (пред. откл. h14) по ГОСТ 25347	Диаметр рабочей части валцов, мм (пред. откл. ±0,5 мм)		Расчетное распорное усилие на 1 см длины рабочей части валцов, Н (кгс), не более	Максимальная нагрузка подшипника валцов, кН	Удельный расход электроэнергии		Масса, т, не более**	Примечание
			переднего D	заднего D ₁			кВт · ч/кг, не более	кВт · ч/л, не более		
Л6 100 $\frac{50}{50}$ Л	1 : 1,06; 1 : 1,20; 1 : 1,35	100	50	50	2000(200)	—	—	—	0,60	Для производства лабораторных работ
Л6 200 $\frac{100}{100}$	От 1 : 1,00 до 1 : 4,00 (бесступенчато регулируемая)	200	100	100	4000(400)	20	—	—	2,50	
Л6 320 $\frac{160}{160}$ П	1 : 1,07; 1 : 1,17; 1 : 1,27; 1 : 1,51	320	160	160	4000(400) 6000(600)*	100	2,10	—	2,30	
Пд 320 $\frac{160}{160}$	1 : 1,25	630	315	315	11000(1100)	350	0,155	—	1,40	Для повышения пластичности и подогрева резиновых смесей
Пд 630 $\frac{315}{315}$ Л										
Пд 800 $\frac{550}{550}$ П(Л)	1 : 1,29	800	550	550	12500(1250)	—	0,83	—	14,45	
Пд 800 $\frac{550}{550}$ С2										
Пд 800 $\frac{560}{560}$ П(Л)	1 : 1,27	800	560	560	18000(1800)	1200	0,90	—	23,07	
Пд 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	1 : 1,28	1500	660	660	15000(1500)	1300	—	0,15—	23,0	
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)								5,00		
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)2	1 : 1,22	2100	660	660	15000(1500)	1800	—	0,12—	27,73	
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3								0,21		
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3								0,23—		
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3	0,41									
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3	—	0,29—	87,16							
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3	—	0,52								

Типоразмер валцов	Фрикция	Длина рабочей части валков, L, мм (пред. откл. n14) по ГОСТ 25347	Диаметр рабочей части валков, мм (пред. откл. ±0,5 мм)		Расчетное распорное усилие на 1 см длины рабочей части валков, Н (кгс), не более	Максимальная нагрузка подшипника валков, кН	Удельный расход электроэнергии		Примечание	
			переднего D ₁	заднего D ₂			кВт · ч/кг, не более	кВт · ч/л, не более		Масса, т, не более**
Рф 800 $\frac{490}{610}$ П(Л)	1:2,55	800	490	610	12500(1250)	—	0,92	—	14,85	Для очистки регенерата и резиновых смесей от посторонних включений
Рф 800 $\frac{490}{610}$ С2							0,80	—	26,71	
Др 800 $\frac{490}{610}$ П(Л)							0,23	—	15,50	
Др 800 $\frac{550}{550}$ П(Л)	1:3,08	800	550	550	13000(1300)	—	0,16	—	30,94	Для дробления старой резины в производстве регенерата
Др 800 $\frac{710}{710}$ П(Л)	1:3,25		710	710	20000(2000)		0,13	—	50,63	
Пр 800 $\frac{550}{550}$ П(Л)	1:1,39		550	550	12500(1250)		0,04	—	14,94	
Рз 800 $\frac{550}{550}$ П(Л)	1:4,00	0,27				—	20,25	Для размола отходов резины		
См 800 $\frac{550}{550}$ П(Л)	1:1,11	0,87				—	14,40			
См 800 $\frac{560}{560}$ П(Л)	1:1,27	560	560	18000(1800)	1200	0,25	—		23,07	
См 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	1:1,07	1500	660	660	15000(1500)	1300	—	0,15—5,00	24,39	Для смешения каучука с различными ингредиентами и листованию резиновых смесей
См 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	1 : 1,07 или 1,07 : 1 (переключаемая)						—	0,56—1,12	40,00	
См 1500 $\frac{710}{710}$ П(Л)	1:1,08						710	710	20000(2000)	
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)	1:1,07	2100	660	660	15000(1500)	1800	—	0,43—1,25	25,34	
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)2							—	0,85—2,45	61,34	
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3							—	1,08—3,13	87,10	
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)							1 : 1,07 или 1,07 : 1 (переключаемая)	—	0,43—1,25	49,00

Типоразмер валцов	Фрикция	Длина рабочей части валков, L, мм (пред. откл. h14) по ГОСТ 25347	Диаметр рабочей части валков, мм (пред. откл. ±0,5 мм)		Расчетное распорное усилие на 1 см длины рабочей части валков, Н (кгс), не более	Максимальная нагрузка подшипника валков, кН	Удельный расход электроэнергии		Масса, т, не более**	Примечание
			переднего D	заднего D ₁			кВт · ч/кг, не более	кВт · ч/л, не более		
См 2100 $\frac{800}{800}$ П(Л)	1:1,07	2100	800	800	18000(1800)	—	—	1,00—2,00	59,30	Для смешения каучука с различными ингредиентами и листования резиновых смесей
См—Пд 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	1:1,14	1500	**	660	15000(1500)	1300	—	0,15—5,00	24,39	Для пластикации каучука, смешения его с различными ингредиентами, подогрева резиновых смесей

*Для вновь разрабатываемых и модернизируемых валцов.

**Масса валцов без учета массы приборов контроля процесса вальцевания, приспособлений и устройств, механизующих процесс вальцевания.

Примечание. Дробильные валцы Др 800 $\frac{490}{610}$ выпускают до серийного производства валцов Др 800 $\frac{550}{550}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.3а. По требованию потребителя допускается изготовление валцов с параметрами и размерами, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Диаметр рабочей части валков, мм	Длина рабочей части валков, мм	Максимальная нагрузка подшипника валков, кН	Расчетное распорное усилие на 1 см длины рабочей части валков, кН
100	200	20	2,00
125	250	40	3,20
160	320	100	6,25
200	400	200	10,00

Продолжение табл. 2

Диаметр рабочей части валков, мм	Длина рабочей части валков, мм	Максимальная нагрузка подшипника валков, кН	Расчетное распорное усилие на 1 см длины рабочей части валков, кН
225	450	250	11,11
315	630	350	11,11
400	1000	600	12,00
560	800	1200	30,00
560	1500	1200	16,00
660	900	1800	40,00
660	1500	1300	17,33
660	2100	1800	17,14
710	2500	2400	19,20

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.4. Структурная схема условного обозначения валцов и примеры написания его приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Резинообрабатывающие валцы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим условиям на конкретные типоразмеры валцов и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Работа всех подвижных соединений должна быть плавной (без заеданий) во всех диапазонах перемещений.

Валцы могут изготавливаться с индивидуальным приводом правого и левого исполнений. Агрегаты валцов с длиной рабочей части валков свыше 800 мм должны изготавливаться с общим приводом правого и левого исполнений или с приводом, расположенным посередине.

2.3. Конструкция валцов должна обеспечивать механизированное и ручное регулирование зазора между валками в требуемом диапазоне.

Допускается изготовление валцов с длиной рабочей части валков 100 мм только с ручным регулированием зазора.

По требованию потребителя допускается изготовление валцов с длиной рабочей части валков 800 мм с ручным регулированием зазора.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Механизмы регулирования зазора между валками должны иметь указатели его величины.

2.5. Конструкция лабораторных валцов с длиной рабочей части валков 200 и 320 мм должна предусматривать установку прибора для определения распорных усилий.

2.6. Конструкция валцов типов См, См—Пд, Пд с диаметром рабочей части валков 660 мм и длиной рабочей части валков 1500 и 2100 мм должна предусматривать механизированную регулировку рабочего зазора между валками под нагрузкой без остановки валцов.

2.7. Конструкция валцов типов См и Пд с длиной рабочей части валков 630; 800; 1500 и 2100 мм должна предусматривать ножи для срезания резиновой ленты с возможностью их установки с правой или левой стороны валцов.

2.8. Конструкция валцов типов См и Пд с длиной рабочей части валков 1500 и 2100 мм должна обеспечивать установку приспособления для перемешивания и охлаждения резиновой смеси.

2.9. Смазка валковых подшипников валцов с длиной рабочей части валков более 630 мм должна быть централизованной.

2.10. Твердость рабочей поверхности валков с длиной рабочей части 100; 200 и 320 мм должна быть HRC 50...55, валков с длиной рабочей части 630 и 800 мм — HRC 44...55, валков с длиной рабочей части 1500, 2100 мм — HRC 42...55.

2.11. Параметр шероховатости рабочей поверхности валков по ГОСТ 2789: $Ra \leq 0,63$ мкм — для гладких, $Ra \leq 2,5$ мкм — для рифленых на рабочей части валка, $Ra \leq 10$ ($Rz \leq 40$) мкм на рифлах.

2.12. Фундаментные плиты, станины или траверсы должны иметь базовые обработанные

поверхности размером не менее 200×50 мм для установки контрольного прибора при выверке горизонтальности валцов на фундаменте.

2.13. В фундаментных плитах с внутренними пустотами, подлежащими заполнению бетонной смесью, должны быть предусмотрены отверстия диаметром не менее 70 мм для подачи бетонной смеси во время подливки.

Число и расположение отверстий должны обеспечивать заполнение внутренних пустот.

2.14. Окраска валцов в собранном виде не должна быть ниже V класса для наружных поверхностей и VI класса для внутренних поверхностей по ГОСТ 9.032. Окраска трубопроводов — по ГОСТ 14202.

Поверхности деталей или изделия в целом, подлежащее окраске, должны быть тщательно очищены от коррозии, окалины, сварочных брызг, формовочной земли, грязи, жировых и масляных пятен.

Масленки и крышки отверстий для заполнения масла вручную должны быть окрашены в ярко-красный цвет маслястойкой краской или обозначены соответствующими символами.

Комплектуемые устройства окрашиваются под цвет машины по мере необходимости.

Внутренние поверхности кожухов, корпусов, редукторов, необработанные поверхности шестерен, подверженные коррозии, должны быть окрашены в красный цвет маслястойкой краской.

Валцы окрашивают стойкой к окружающей среде краской.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.15. Климатическое исполнение валцов — УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2.16. Нарботка на отказ, не менее:

2900 ч — для типоразмера Лб 320 $\frac{160}{160}$ П;

3600 ч « « Пд 320 $\frac{160}{160}$;

3200 ч « « Пд 630 $\frac{315}{315}$ Л;

2300 ч — для остальных типоразмеров.

Установленная безотказная наработка, не менее:

1800 ч — для типоразмера Лб 320 $\frac{160}{160}$ П;

1950 ч — для типоразмера Пд 320 $\frac{160}{160}$, Пд 630 $\frac{315}{315}$ Л;

1100 ч — для остальных типоразмеров.

Значения установленного ресурса до капитального ремонта и среднего времени восстановления должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Типоразмер валцов	Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее	Среднее время восстановления, ч, не более
Лб 100 $\frac{50}{50}$ Л; Лб 200 $\frac{100}{100}$	26000	4,00
Лб 320 $\frac{160}{160}$ П Пд 320 $\frac{160}{160}$	25000 41000	3,00
Пд 630 $\frac{315}{315}$ Л		2,75
Пд 800 $\frac{550}{550}$ П(Л); Пд 800 $\frac{550}{550}$ С2; Пд 800 $\frac{560}{560}$ П(Л)	35000	4,00

Продолжение табл. 3

Типоразмер вальцов	Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее	Среднее время восстановления, ч, не более
Пд 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	35000	3,00
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л);		8,50
Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)2; Пд 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3		
Рф 800 $\frac{490}{610}$ П(Л); Рф 800 $\frac{490}{610}$ С2	26000	4,00
Др 800 $\frac{490}{610}$ П(Л);		
Др 800 $\frac{550}{550}$ П(Л); Др 800 $\frac{710}{710}$ П(Л)		
Пр 800 $\frac{550}{550}$ П(Л); Рз 800 $\frac{550}{550}$ П(Л); См 800 $\frac{550}{550}$ П(Л); См 800 $\frac{560}{560}$ П(Л)	..	
См 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)	35000	3,00
См 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л) с переключаемой фрикцией;		8,50
См 1500 $\frac{710}{710}$ П(Л);		
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л);		
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)2; См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л)3		
См 2100 $\frac{660}{660}$ П(Л) с переключаемой фрикцией; См 2100 $\frac{800}{800}$ П(Л)	12,00	
См-Пд 1500 $\frac{660}{660}$ П(Л)		3,00

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.17, 2.18. (Исключены, Изм. № 2).

2.19. Конструкция и расположение механизмов и сборочных единиц вальцов должны обеспечивать свободный доступ к предохранительным и аварийным остановочным устройствам.

2.20. По требованию потребителя в схеме управления вальцами должно быть предусмотрено устройство, отключающее при отсутствии смазки главный привод.

2.21. Требования к материалам, комплектующим изделиям и литым заготовкам

2.21.1. Отливки должны быть очищены от формочной земли и пригара. В полостях отливок, служащих резервуарами для смазочных систем, а также для нагрева и охлаждения, пригар не допускается.

2.21.2. Размеры дефектов отливок, допускаемых к исправлению, а также методы их исправления должны обеспечивать пригодность исправленных отливок к эксплуатации и соответствие отливок требованиям, предъявляемым к их внешнему виду.

2.22. Требования к механической обработке

2.22.1. Обработанные поверхности валцов не должны иметь заусенцев, задигов, вмятин и других механических повреждений, ухудшающих внешний вид и снижающих эксплуатационные качества деталей.

2.22.2. В местах переходов посадочных (опорных) шеек к рабочей части валов, осей, валков и роликов не допускаются трещины, надрезы и другие дефекты, снижающие прочностные характеристики этих деталей.

2.23. Требования к сборке

2.23.1. Детали, поступающие на сборку, должны быть промыты и очищены от загрязнения, масла и антикоррозионной смазки. Перед сборкой все внутренние поверхности трубопроводов должны быть тщательно очищены.

2.23.2. На наружных поверхностях собранных валцов высота выступа конца болта над гайкой не должна составлять более 0,5 диаметра резьбы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.19—2.23.2. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Резинообрабатывающие валцы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.045.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Уровни шума, создаваемые вальцами на рабочих местах, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003. Конкретные значения уровней звукового давления в октавных полосах частот должны быть установлены в технических условиях на конкретные типоразмеры валцов.

3.3. Для аварийной остановки валцов должны быть предусмотрены аварийные устройства, устанавливаемые с передней и задней стороны валцов.

Валцы с длиной рабочей части валков более 630 мм должны иметь аварийные устройства штангового типа, регулируемые по высоте, срабатывающие при нажатии на штангу в сторону валка.

Валцы с длиной рабочей части валков до 630 мм включительно должны иметь верхнее аварийное устройство в виде балансирной рамки, обеспечивающей отключение валцов с передней и задней сторон, и нижние аварийные устройства, устанавливаемые с передней и задней сторон.

3.4. Расстояние от уровня пола до штанги аварийного устройства должно быть в пределах 900—1200 мм.

Кратчайшее расстояние от штанги аварийного устройства до образующей валка должно быть в пределах 300—500 мм.

3.5. Высота расположения балансирной рамки должна быть в пределах 1500—1700 мм от уровня пола.

3.6. Расстояние от уровня пола до оси валков должно быть:

1150—1200 мм — для валцов с длиной рабочей части валков 100; 200; 320; 630; 800 (См и Пд); 1500 и 2100 мм;

900—1200 мм — для остальных валцов с длиной рабочей части валков 800 мм.

3.7. Путь торможения валков после аварийного останова незагруженных валцов не должен превышать 0,25 оборота валка при максимальной скорости.

3.8. После аварийного останова валцов, имеющих электромеханический привод механизма регулирования зазора, должна осуществляться автоматическая раздвижка валков не менее чем на 25 мм со скоростью не менее рабочей скорости регулирования зазора.

3.9. Механизм регулирования зазора между валками должен иметь предохранительные устройства, исключающие поломку валцов при перегрузке.

- 3.10. В схеме управления пуском агрегатов вальцов должны быть предусмотрены: предупредительная звуковая и световая сигнализация, заблокированная с пусковым устройством и предшествующая пуску вальцов; световая сигнализация об исправности выключателей аварийных устройств; блокировка по пуску или останову вальцов при установке их в линии с резиносмесителями.
- 3.11. Привод вальцов должен быть реверсивным. Время работы в обратном направлении определяется временем нажатия соответствующей кнопки.
- 3.12. Вальцы должны иметь устройства, ограничивающие растекание резиновой массы вдоль валков.
- 3.13. Конструкция фундаментных плит вальцов не должна мешать работе вальцовщика.
- 3.14. Открытые вращающиеся валы, муфты и зубчатые колеса должны быть закрыты кожухами или неподвижными ограждениями.
- 3.15. Электродвигатели, электроаппаратура, электропроводка и прочие электротехнические устройства вальцов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором.
- 3.16. Для обеспечения безопасного транспортирования, монтажа, демонтажа, ремонта вальцов и крупногабаритных составных частей и деталей, имеющих неудобную для зачаливания конфигурацию, должны быть предусмотрены приливы, рым-болты, отверстия.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1. В комплект вальцов должны входить:
- запасные части быстроизнашивающихся деталей по ведомости ЗИП для обеспечения работы вальцов в течение гарантийного срока;
 - специальный инструмент по ведомости ЗИП;
 - приспособление для перемешивания и охлаждения резиновой смеси к вальцам типов СМ и Пд с длиной рабочей части валков 1500 и 2100 мм (по требованию потребителя).
- 4.2. К вальцам должна быть приложена следующая эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601:
- паспорт (формуляр) с инструкциями по монтажу и эксплуатации;
 - паспорта (формуляры) на комплектующие изделия согласно перечню, прилагаемому к паспорту на вальцы, и инструкции по их монтажу и эксплуатации;
 - кроме того, к вальцам должны быть приложены следующие документы: сборочные чертежи и спецификации вальцов и основных сборочных единиц; план размещения фундаментных болтов, если он не приведен на сборочном чертеже вальцов; схемы электропривода и автоматики; чертежи быстроизнашивающихся деталей резинообрабатывающих вальцов, изготавливаемых для нужд народного хозяйства.
- (Изменения редакция, Изм. № 2).

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 5.1. Вальцы должны быть подвергнуты приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.
- 5.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждые вальцы. Периодическим испытаниям подвергают одни вальцы не реже одного раза в три года на предприятии-потребителе в соответствии с техническими условиями на конкретные типоразмеры вальцов.
- 5.3. Обкатку вальцов на холостом ходу при приемо-сдаточных и периодических испытаниях проводят в течение 2 ч.
- 5.4. Перед проведением приемо-сдаточных испытаний должно проверяться:
- соответствие требованиям пп. 2.1; 2.4; 2.5; 2.7—2.14;
 - работа механизма регулирования зазора между валками;
 - зазор между валками;
 - зазор между передними валковыми подшипниками и траверсами;

боковой зазор между зубьями приводных шестерен.

5.5. В процессе приемо-сдаточных испытаний должны проверяться:

- работа аварийного устройства;
- система смазки валковых подшипников;
- герметичность редуктора и кожуха приводных зубчатых колес;
- мощность, потребляемая электродвигателями;
- шумовая характеристика (в количестве одних валцов из каждой партии до 10 шт.);
- работа всех механизмов;
- перемещение передвижных частей;
- плавность работы валцов, в том числе приводных и фрикционных шестерен.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Требования п. 2.1 проверяют на соответствие рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Зазор между валками, зазоры между передними валковыми подшипниками и траверсами, а также боковой зазор между зубьями приводных шестерен должны проверяться щупом по ТУ 2—034—225 класса точности 2, длиной 100 мм.

Допускается применение других инструментов по классу, не ниже указанного.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.2. Требования пп. 2.2; 2.3; 2.6 проверяют опробованием в работе.

Работа механизма регулирования зазора между валками должна проверяться путем двух-трехкратного сближения и раздвижки валков.

6.3. Требования пп. 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9 проверяют внешним осмотром.

6.4. Требования п. 2.10 проверяют по ГОСТ 9013 и ГОСТ 2999 с применением приборов ТРП и ТВП по ТУ 25—06—845.

Допускается применение приборов для измерения твердости металлов методом упругого отскока.

6.5. Требования п. 2.11 проверяют профилометром по ГОСТ 19300 с унифицированной электронной системой, типа А группы II.

Допускается применение других приборов по классу, не ниже указанного.

6.6. Требования пп. 2.12; 2.13 проверяют внешним осмотром и при помощи линейки 0—300 по ГОСТ 427.

6.7. Требования п. 2.14 проверяют:

- классы окраски — по ГОСТ 9.032;
- окраску трубопроводов — по ГОСТ 14202.

6.8. Работа аварийного устройства должна проверяться:

измерением значения инерционного проворота валка с момента включения аварийного устройства. Путь торможения должен соответствовать требованиям п. 3.7;

измерением значения зазора, полученного при автоматической раздвижке валков. Значение зазора (п. 3.8) контролируют визуально по показаниям шкал, установленным на механизмах регулирования зазора между валками.

6.9. Работа централизованной системы смазки валковых подшипников (п. 2.9) должна проверяться визуально по наличию смазочного материала после подачи его в смазываемые точки.

6.10. Нагрузку электродвигателей валцов (п. 1.3) определяют потребляемыми мощностью или током.

Замер нагрузки производят соответственно ваттметром (киловаттметром) или амперметром, класс точности которых не должен быть ниже 2,5.

При работе валцов на холостом ходу нагрузка электродвигателей не должна превышать 15 % номинальной мощности или 50 % номинального тока.

6.11. Определение шумовой характеристики (п. 3.2) — по ГОСТ 12.1.026 или по ГОСТ 12.1.028 по способу, указанному в технических условиях на конкретные типоразмеры валцов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6.12. Проверка показателей надежности должна быть установлена в технических условиях на конкретные типоразмеры валцов.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На видном месте каждого резинообрабатывающих вальцов должна быть прикреплена табличка, изготовленная по ГОСТ 12971 и содержащая следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- условное обозначение вальцов;
- порядковый номер вальцов по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- надпись «Сделано в ... (страна-изготовитель) (только для экспорта).

Допускается помещать на табличке обозначение или индекс вальцов, а для вальцов, изготовляемых для нужд народного хозяйства — наименование предприятия-изготовителя, месяц выпуска вальцов, клеймо ОТК предприятия-изготовителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

7.2. На каждое грузовое место должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192 и техническим условиям на конкретные типоразмеры вальцов.

7.3. Упаковка резинообрабатывающих вальцов по ГОСТ 23170, покупных комплектующих изделий — по ГОСТ 23216 и техническим условиям на конкретные типоразмеры вальцов.

Срок консервации — 3 года.

7.4. Ящики для упаковки резинообрабатывающих вальцов — по ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198, а для экспорта — по ГОСТ 24634.

7.5. Для предотвращения самопроизвольного перемещения упакованных резинообрабатывающих вальцов, а также их частей и комплектующих изделий внутри тары они должны быть закреплены болтами (шпильками) или брусками.

7.6. Приборы, снятые с резинообрабатывающих вальцов для транспортирования, должны быть помещены в плотные ящики по ГОСТ 2991.

7.7. Запасные части и инструмент, отправляемые с резинообрабатывающими вальцами, должны быть упакованы в ящик по ГОСТ 2991, который должен быть уложен в первый упаковочный ящик.

Допускается укладывать запасные части и инструмент непосредственно в ящик совместно с мелкими частями резинообрабатывающих вальцов.

7.8. Техническая документация, отправляемая с резинообрабатывающими вальцами, должна быть помещена в первый упаковочный ящик.

Вариант внутренней упаковки технической документации не должен быть ниже ВУ-3 по ГОСТ 9.014.

Допускается вариант внутренней упаковки технической документации ВУ-1 по ГОСТ 9.014 для вальцов, изготовляемых для нужд народного хозяйства.

7.9. Резинообрабатывающие вальцы транспортируют железнодорожным, автомобильным и речным видами транспорта в соответствии с действующими правилами на этих видах транспорта.

Условия транспортирования резинообрабатывающих вальцов — 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150, покупных комплектующих изделий — по ГОСТ 23216 и техническим условиям на конкретные типоразмеры вальцов.

7.10. Условия хранения резинообрабатывающих вальцов — 2 (С) по ГОСТ 15150, покупных комплектующих изделий — по ГОСТ 23216 и техническим условиям на конкретные типоразмеры вальцов.

Допускаются условия хранения лабораторных вальцов — 1 (Л) по ГОСТ 15150.

7.2—7.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие вальцов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим стандартом и эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации вальцов:

18 месяцев — с гладкими валками с длиной рабочей части 200; 320 (Пд); 630; 800 и 2100 мм (привод индивидуальный);

9 месяцев — с рифлеными валками;

12 месяцев — остальных.

Гарантийный срок исчисляют со дня ввода вальцов в эксплуатацию.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩИХ ВАЛЬЦОВ И АГРЕГАТОВ ИЗ НИХ ДЛЯ НАПИСАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИ ЗАКАЗЕ И НА ТАБЛИЧКЕ



Пример наименования для написания в технической документации резинообработывающих валцов типа Пд с длиной рабочей части валцов 2100 мм, диаметрами рабочей части переднего и заднего валцов 660 мм, с левым расположением привода:

Вальцы резинообработывающие типа Пд 2100 $\frac{660}{660}$ Л

То же, с длиной рабочей части валцов 320 мм, диаметрами рабочей части переднего и заднего валцов 160 мм, с приводом, расположенным под валками:

Вальцы резинообработывающие типа Пд 320 $\frac{160}{160}$

То же, типа См—Пд с длиной рабочей части валцов 1500 мм, диаметрами переднего и заднего валцов 660 мм, с левым расположением привода:

Вальцы резинообработывающие типа См—Пд 1500 $\frac{660}{660}$ Л

То же, типа См с переключаемой фрикцией:

Вальцы резинообработывающие типа См 1500 $\frac{660}{660}$ Л с переключаемой фрикцией.

То же, агрегата из резинообработывающих валцов типа Рф, состоящего из двух валцов с длиной рабочей части валцов 800 мм, с диаметрами рабочей части переднего валка 490 мм и заднего — 610 мм, с приводом, расположенным посередине:

Агрегат из валцов резинообработывающих типа Рф 800 $\frac{490}{610}$ С2.

Пример условного обозначения при заказе резинообработывающих валцов типа Пд с длиной рабочей части валцов 2100 мм, диаметрами рабочей части переднего и заднего валцов 660 мм, с левым расположением привода:

Вальцы резинообработывающие типа Пд 2100 $\frac{660}{660}$ Л индекс XXXXXX, ТУ...

То же, на табличке:

Вальцы Пд 2100 $\frac{660}{660}$ Л

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИА.П. Польшваный, И.Ф. Килевич, Г.С. Кришко, В.И. Барчан (руководитель темы),
Н.И. Носкова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 10.05.79 № 1664

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1643—79 и СТ СЭВ 5992—87

4. ВЗАМЕН ГОСТ 14333—73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.601—95	4.2, 8.1
ГОСТ 9.014—78	7.8
ГОСТ 9.032—74	2.14, 6.7
ГОСТ 12.1.003—83	3.2
ГОСТ 12.1.026—80	6.11
ГОСТ 12.1.028—80	6.11
ГОСТ 12.2.045—94	3.1
ГОСТ 427—75	6.6
ГОСТ 2789—73	2.11
ГОСТ 2991—85	7.4, 7.6, 7.7
ГОСТ 2999—75	6.4
ГОСТ 9013—59	6.4
ГОСТ 10198—91	7.4
ГОСТ 12971—67	7.1
ГОСТ 14192—96	7.2
ГОСТ 14202—69	2.14, 6.7
ГОСТ 15150—69	2.15, 7.9, 7.10
ГОСТ 19300—86	6.5
ГОСТ 23170—78	7.3
ГОСТ 23216—78	7.3, 7.9, 7.10
ГОСТ 24634—81	7.4
ГОСТ 25347—82	1.3
ТУ 2-034-225—87	6.1
ТУ 25-06-845—76	6.4

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1981 г., январе 1985 г., апреле 1988 г. (ИУС 9—81, 4—85, 7—88)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 28.09.99. Подписано в печать 02.11.99. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,70.
Тираж 101 экз. С3926. Зак. 908.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102